

6.A10^R

6.A10^S

6.A10^{PE}

CABO # 2,5 MM² 0,6/1KV


CABO # 2,5 MM² 0,6/1KV

CABO # 1,5 MM² 0,6/1KV

R → 8.A1

S → 8.A1

PE → 8.A1

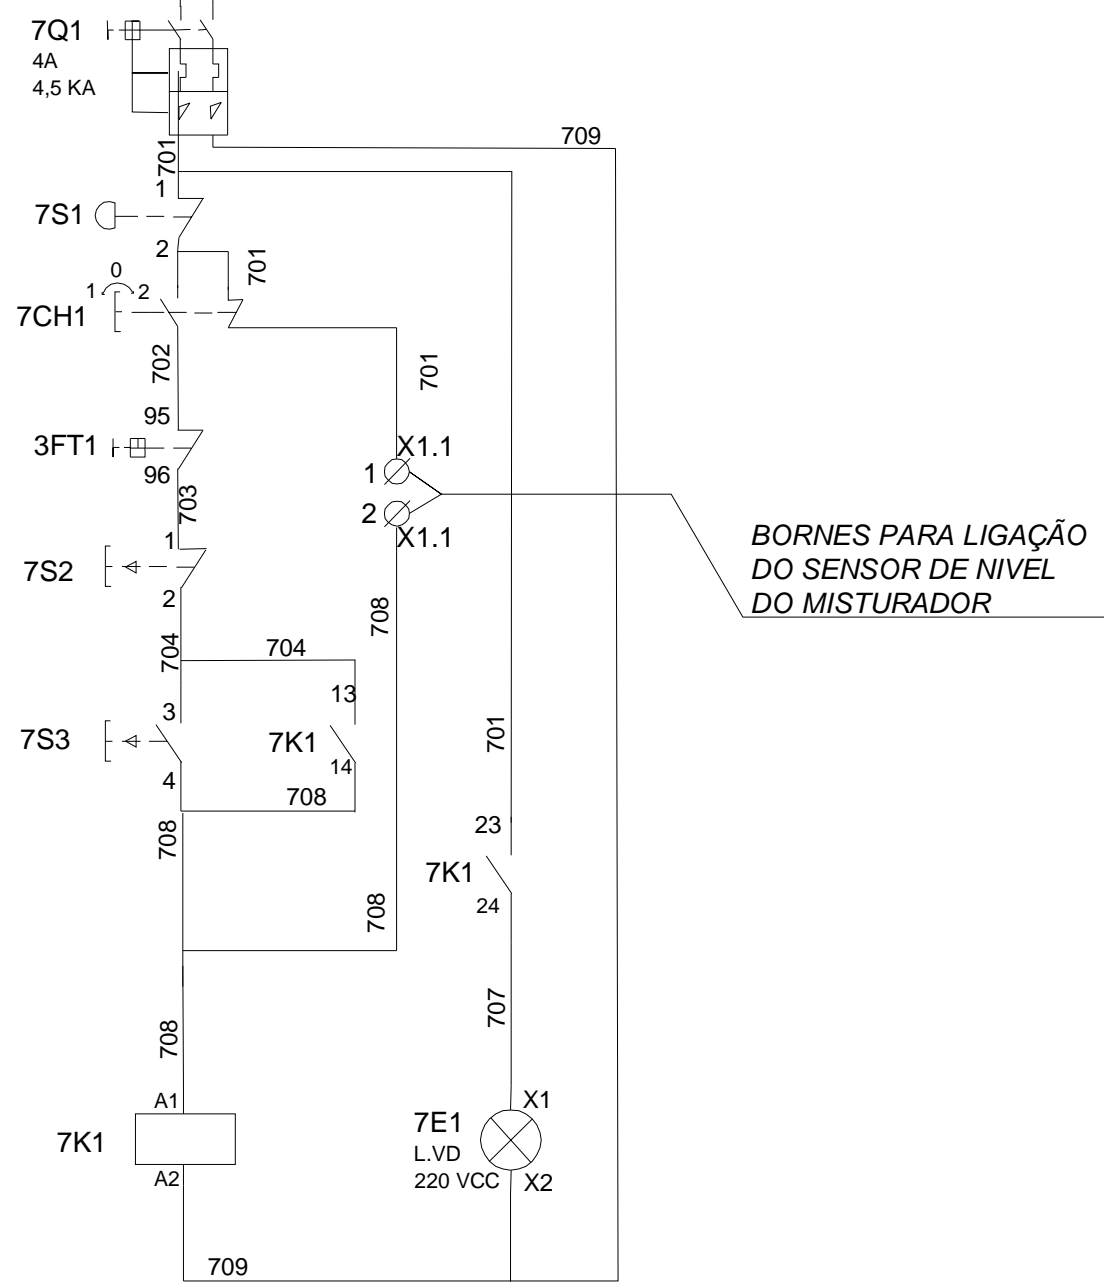

Executado por: Rua Santa Cruz, 605-01 CEP: 13560-680 São Carlos - SP Fone: (16) 3419-0906	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA, NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP	
	BOMBA DE LODO CENTRÍFUGA	
	 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP	

Eng. Projetista: Felipe Miranda Gobbo	
CREA/SP:5069305799	
ART: 28027230171683402	
Desenhista: Eduardo Fernandes Richieri	11/03/2017