



IDENTIFICAÇÃO DE COMPONENTES CONFORME NORMA DIN 40719			
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO/ID	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO/ID
	BOTOEIRA NA COM TRAVA ID: "S"		BOTOEIRA NF COM TRAVA ID: "S"
	BOTOEIRA NA COM RETORNO POR MOLA ID: "S"		BOTOEIRA NF COM RETORNO POR MOLA ID: "S"
	CONTATOS TRIPOLARES NA POTENCIA E COMANDO ID: "K"		CHAVE FUSIVEL NH ID: "F"
	ACIONAMENTO ELETROMAGNETICO EX: BOBINAS DE CONTADORES ID: "K"		CONTATO (NA) DE DISPOSITIVOS ELETROMAGNETICOS ID: "K"
	LAMPADA DE SINALIZAÇÃO ID: "E"		CONTATO (NF) DE DISPOSITIVOS ELETROMAGNETICOS ID: "K"
	DISJUNTOR TRIFASICO ELEMENTOS TERMICOS E MAGNETICOS ID: "Q"		DISJUNTOR BIFASICO ELEMENTOS TERMICOS E MAGNETICOS ID: "Q"
	INVERSOR DE FREQUENCIA ID: "G"		MOTOR ELETRICO BIFASICO ID: "M"
	TRANSFORMADORES ID: "T"		MOTOR ELETRICO TRIFASICO ID: "M"
	CHAVE TRIFASICA ROTATIVA PARA SECCIONAMENTO DE CIRCUITO DE POTENCIA ID: "Q"		BORNE PARA INTERLIGAÇÃO DE CABOS E COMPONENTES ID: "X"
	TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA ID: "TP"		CHAVE FIM DE CURSO COM RODETE NF/NA ID: "FC"
	CHAVE COM TRES POSIÇÕES E TRAVA ID: "CH"		BOTOEIRA DE EMERGENCIA NF COM TRAVA ID: "BE"
	RELE TERMICO ID: "FT"		CONTATO NF RELE TERMICO ID: "FT"

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 3F~380 VCA + PE
TENSÃO DE COMANDO : 220 VCA / 24 VCC

IDENTIFICAÇÃO DAS ANILHAS

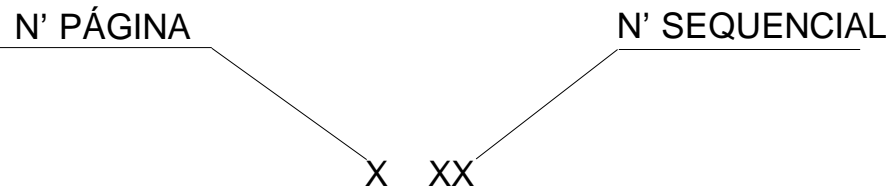

IDENTIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA DOS COMPONENTES

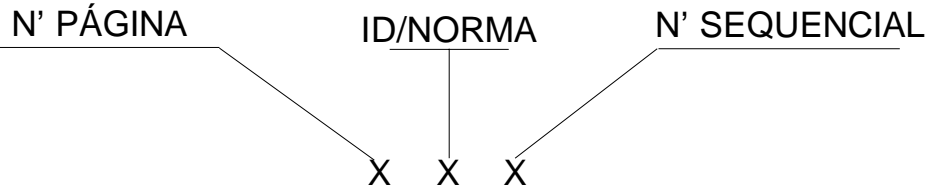

Executado por:



NOVAES
ENGENHARIA

Rua Santa Cruz, 605-01
CEP: 13560-680 São Carlos - SP
Fone: (16) 3419-0906

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE
DESIDRATAÇÃO DE LODO DA ETA, NO MUNICÍPIO
DE BOM JESUS DOS PERDÕES - SP

TANQUE DE REGULARIZAÇÃO

Eng. Projetista: Felipe Miranda Gobbo

CREA/SP:5069305799

ART: 28027230171683402

Desenhista: Eduardo Fernandes Richieri

11/03/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JESUS DOS PERDÕES - SP